

Packs Reproductivos de Biogénesis Bagó



**Biogénesis
Bagó**

• Pack Reproductivo con Cipionato




Contiene:

100 dispositivos CRONIPRES® 0,5g
2 frascos x 100 ml de BIOESTROGEN®
1 frascos x 100 ml de CRONI-CIP®
2 frascos x 100 ml de ENZAPROST DC

- Se utiliza para ejecutar un protocolo de 7 u 8 días de dispositivo. Este protocolo requiere de 3 encierres de las vacas y/o vaquillonas para realizarse. El pack contiene los dispositivos y ml necesarios de cada hormona para tratar 100 vacas o vaquillonas.

- Protocolo 7 u 8 días con Cipionato.

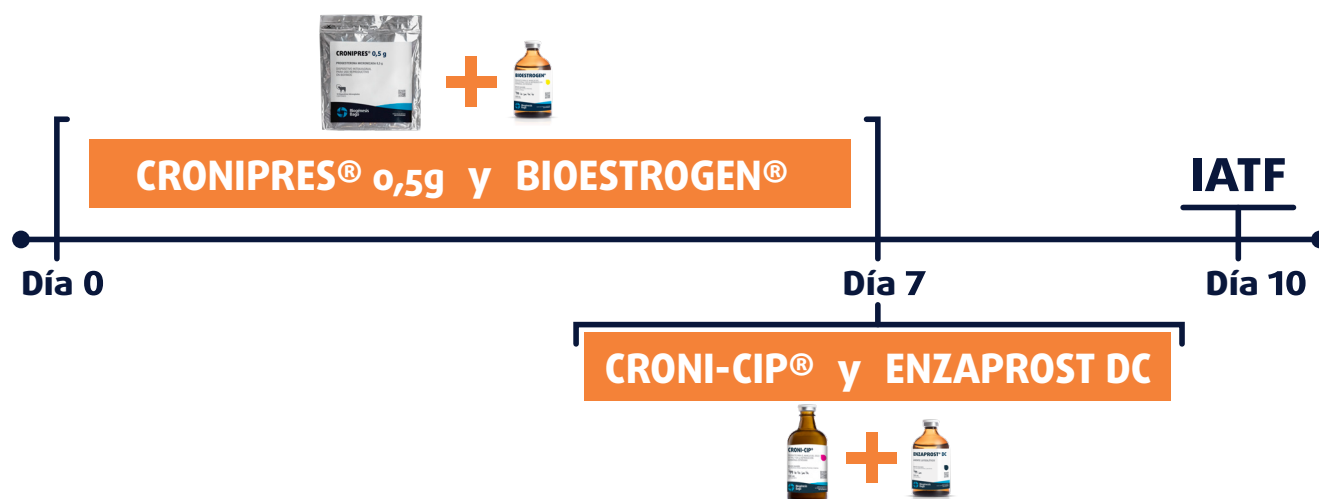

Día 0: Colocación de dispositivo intravaginal (CRONIPRES) y administrar 2 mg de Benzoato de Estradiol (2 ml de BIOESTROGEN®).

Día 7 u 8: Retiro del dispositivo intravaginal y administrar 0,150 mg de D-Cloprostenol (2 ml de ENZAPROST DC), 0,5 – 1 mg de Cipionato de Estradiol (1 – 2 ml de CRONI-CIP) y opcional aplicación de 200 – 400 UI de eCG (1 – 2 ml de ECEGON®) que no está incluido en el pack.

Día 9 u 10: 48 a 56 hs post retiro de dispositivos realizar la IATF.

• Pack Cronipres J-Synch




Contiene:

100 dispositivos CRONIPRES® 0,5g
2 frascos x 100 ml de BIOESTROGEN®
2 frascos x 100 ml de ENZAPROST DC
5 frascos x 50 ml de GONAXAL®

- Se utiliza para ejecutar un protocolo donde el dispositivo queda colocado por 6 días y se busca alargar el proestro (periodo desde la remoción del dispositivo hasta la ovulación) para mejorar el ambiente uterino y lograr mejores resultados de preñez. Este protocolo también requiere de 3 encierres de las vacas o vaquillonas. El pack contiene los dispositivos y ml necesarios de cada hormona para tratar 100 vacas o vaquillonas.

Pack Reproductivo con cipionato

• Protocolo J-Synch

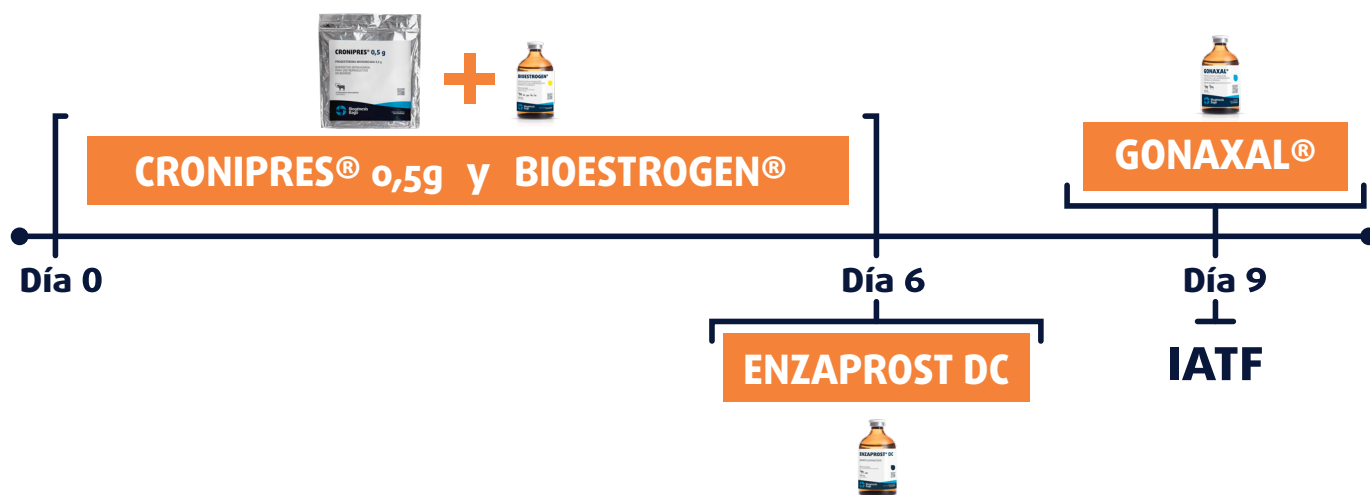

Día 0: Colocación de dispositivo intravaginal (CRONIPRES) y administrar 2 mg de Benzoato de Estradiol (2 ml de BIOESTROGEN®).

Día 6: Retiro de dispositivo intravaginal y administrar 0,150 mg de D-Cloprostenol (2 ml de ENZAPROST DC) y opcional 200 - 400 UI de eCG (1 - 2 ml de ECEGON®) que no está incluido en el pack.

Día 9: 72 hs post retiro de dispositivos realizar la IATF. Aplicar 10,5 ug de acetato de buserelina (2,5 ml de GONAXAL®).

• Pack Cronipres sin estrógenos




Contiene:

50 dispositivos CRONIPRES® 0,5g
1 frascos x 100 ml de ENZAPROST DC
5 frascos x 50 ml de GONAXAL®

- Se utiliza para ejecutar un protocolo sin estrógenos, algo que viene demandando comunidad europea. Como alternativa requiere de 2 dosis de GnRH (GONAXAL), una al inicio y otra al final. Este protocolo tiene la variante de poder dejar el dispositivo por 5 o 7 días. Nuestra presentación está pensada para que sea ejecutado en 7 días de dispositivo, ya que el protocolo de 5 días requiere de una dosis más de prostaglandina (ENZAPROST) a las 24 hs de la primera y obviamente un encierre más. Si se hace de 7 días de dispositivo solo requiere de 3 encierres. El pack contiene los dispositivos y ml necesarios de cada hormona para tratar 50 vacas o vaquillonas.

• Protocolo Co Synch + Cronipres

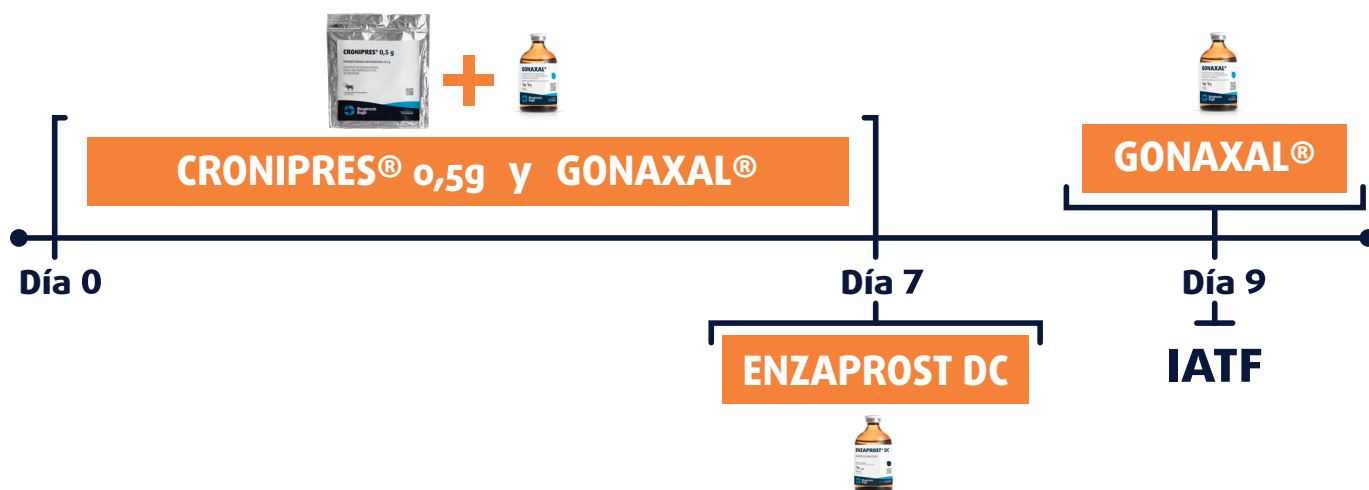

Día 0: Colocación de dispositivo intravaginal (CRONIPRES) y administrar 10,5 ug de acetato de buserelina (2,5 ml de GONAXAL®).

Día 7: Retiro de dispositivo intravaginal y administrar 0,150 mg de D-Cloprostenol (2 ml de ENZAPROST DC) y opcional 200 - 400 UI de eCG (1 - 2 ml de ECEGON®) que no está incluido en el pack.

Día 9: 64 a 72hs post retiro de dispositivo realizar IATF. Administrar 10,5 ug de acetato de buserelina (2,5 ml de GONAXAL®).

• Pack Reproductivo con Cipionato




Contiene:

100 dispositivos PROGESTAR® 0,96g
2 frascos x 100 ml de BIOESTROGEN®
1 frascos x 100 ml de CRONI-CIP®
2 frascos x 100 ml de ENZAPROST DC
1 Aplicador de PROGESTAR®

- Se utiliza para ejecutar un protocolo de 7 u 8 días de dispositivo. Este protocolo requiere de 3 encierres de las vacas y/o vaquillonas para realizarse. El pack contiene los dispositivos y ml necesarios de cada hormona para tratar 100 vacas o vaquillonas

- Protocolo 7 u 8 días con Cipionato.

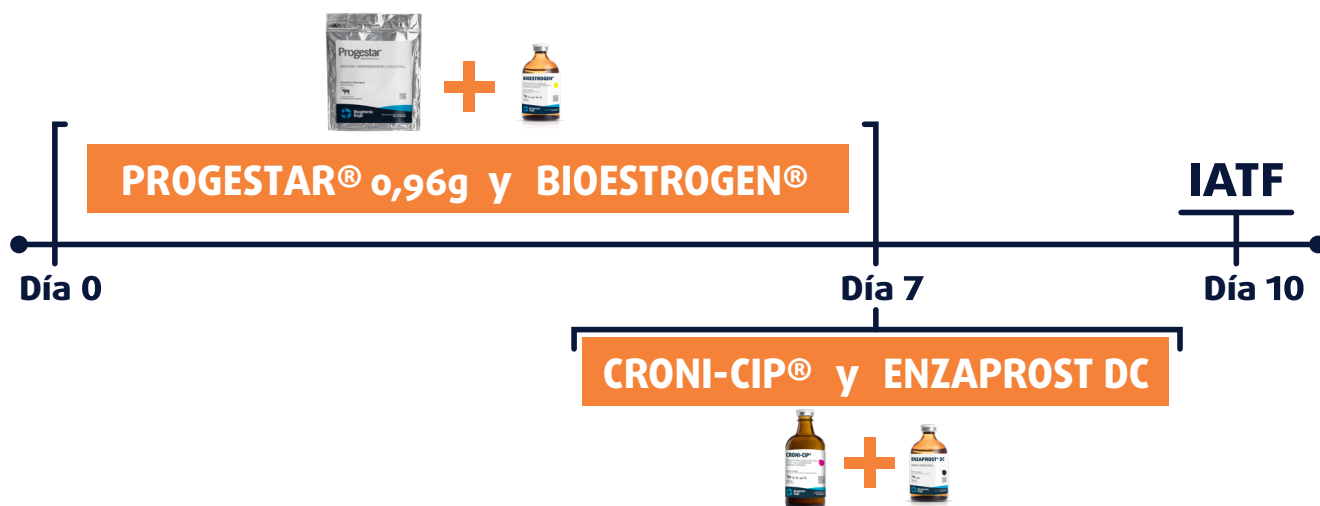

Día 0: Colocación de dispositivo intravaginal (PROGESTAR®) y administrar 2 mg de Benzoato de Estradiol (2 ml de BIOESTROGEN®).

Día 7 u 8: Retiro del dispositivo intravaginal y administrar 0,150 mg de D-Cloprostenol (2 ml de ENZAPROST DC), 0,5 – 1 mg de Cipionato de Estradiol (1 – 2 ml de CRONI-CIP) y opcional aplicación de 200 – 400 UI de eCG (1 – 2 ml de ECEGON®) que no está incluido en el pack.

Día 9 u 10: 48 a 56 hs post retiro de dispositivos realizar la IATF.